


LEGENDA:

- CYKY-J 5x4
- zemiaci pásik FeZn 30x4
- typová svorka 2xSR03
- svietidlo ATTACHE 2x36W, IP55 na stožari ST0 60/50/3

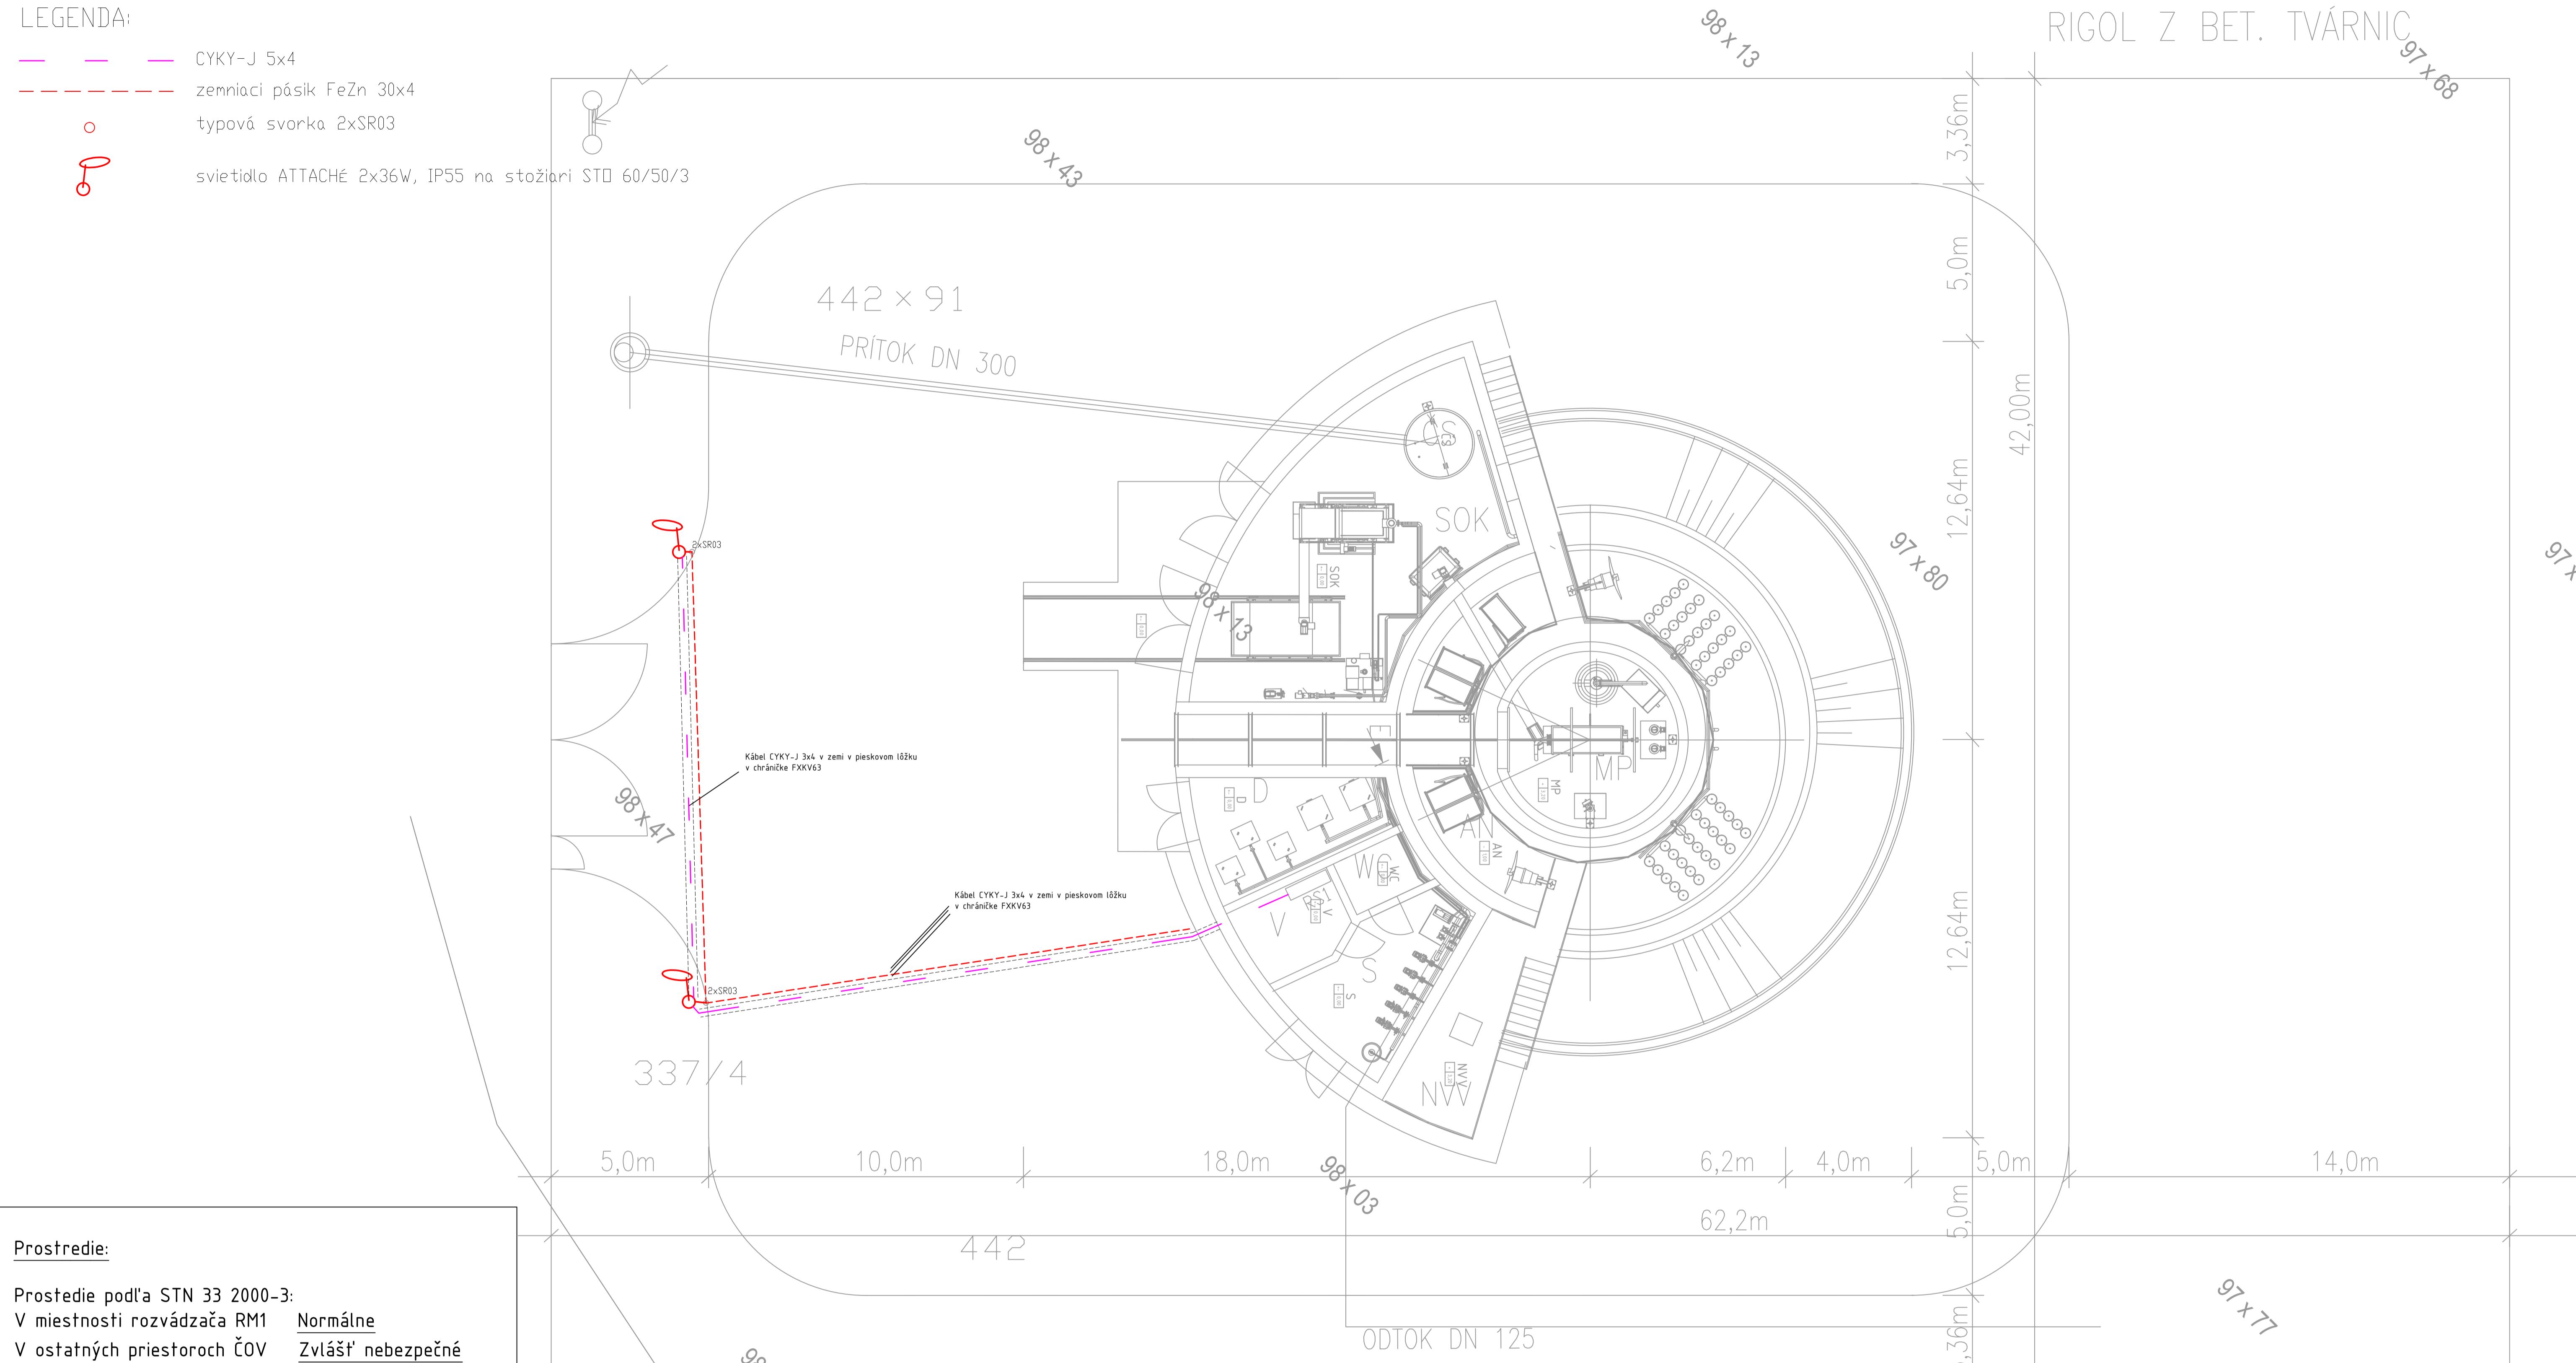

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41	
411 ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania	
4112 požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred dotykom)	
PRÍLOHA A	
A1 základná izolácia živých časťí	
A2 zábrany alebo kryty	
PRÍLOHA B Prekážky a umiestnenie mimo dosah	
Prekážky a umiestnenie mimo dosah	
411.3 - požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)	
411.3.1 - ochranné uzemnenie a pospájanie	
411.3.2 - samočinné odpojenie pri poruche	
415 doplnková ochrana	
415.1 - prúdové chrániče	
415.2 - doplnkové ochranné pospájanie	

POZNÁMKY:

- káble uložené v zemi
- pod prístupovou cestou v chráničke FXKV
- zemnieci pásik bude uložený 20 cm vedľa kábla
- spínanie vonkajšieho osvetlenia je navrhnuté súmrakovým spínačom
- bod rozdelenia TN-C na TN-S-C bude v technologickom rozvádzaci RM1
- všetky spoje v zemi chrániať pred koróziou nátermi

ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+PEN, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-C-S
3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLoval:	Ing. Milan Krchňavý
Ing. Lubomír Geck	Ing. Lubomír Geck	Ondrej Burka	Ing. Milan Krchňavý	Gabajová 4 010 01 Žilina ICO: 17819954
KRAJ:	OKRES: Prešov			MESTO: Vŕaz
INVESTOR: obec Vŕaz				A1
AKCIA:	KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA Vŕaz			DATUM: 03/2015
OBJEKT:	SO 09 NN rozvody			STUPEŇ DOK.: DSP
NÁZOV:	Vonkajšie osvetlenie			ZAKÁZ.Č.:
				ARCH.Č.:
				MIERKA: 1:100
				POR.Č.V.: D11.4